


Corp Chilii Manastire

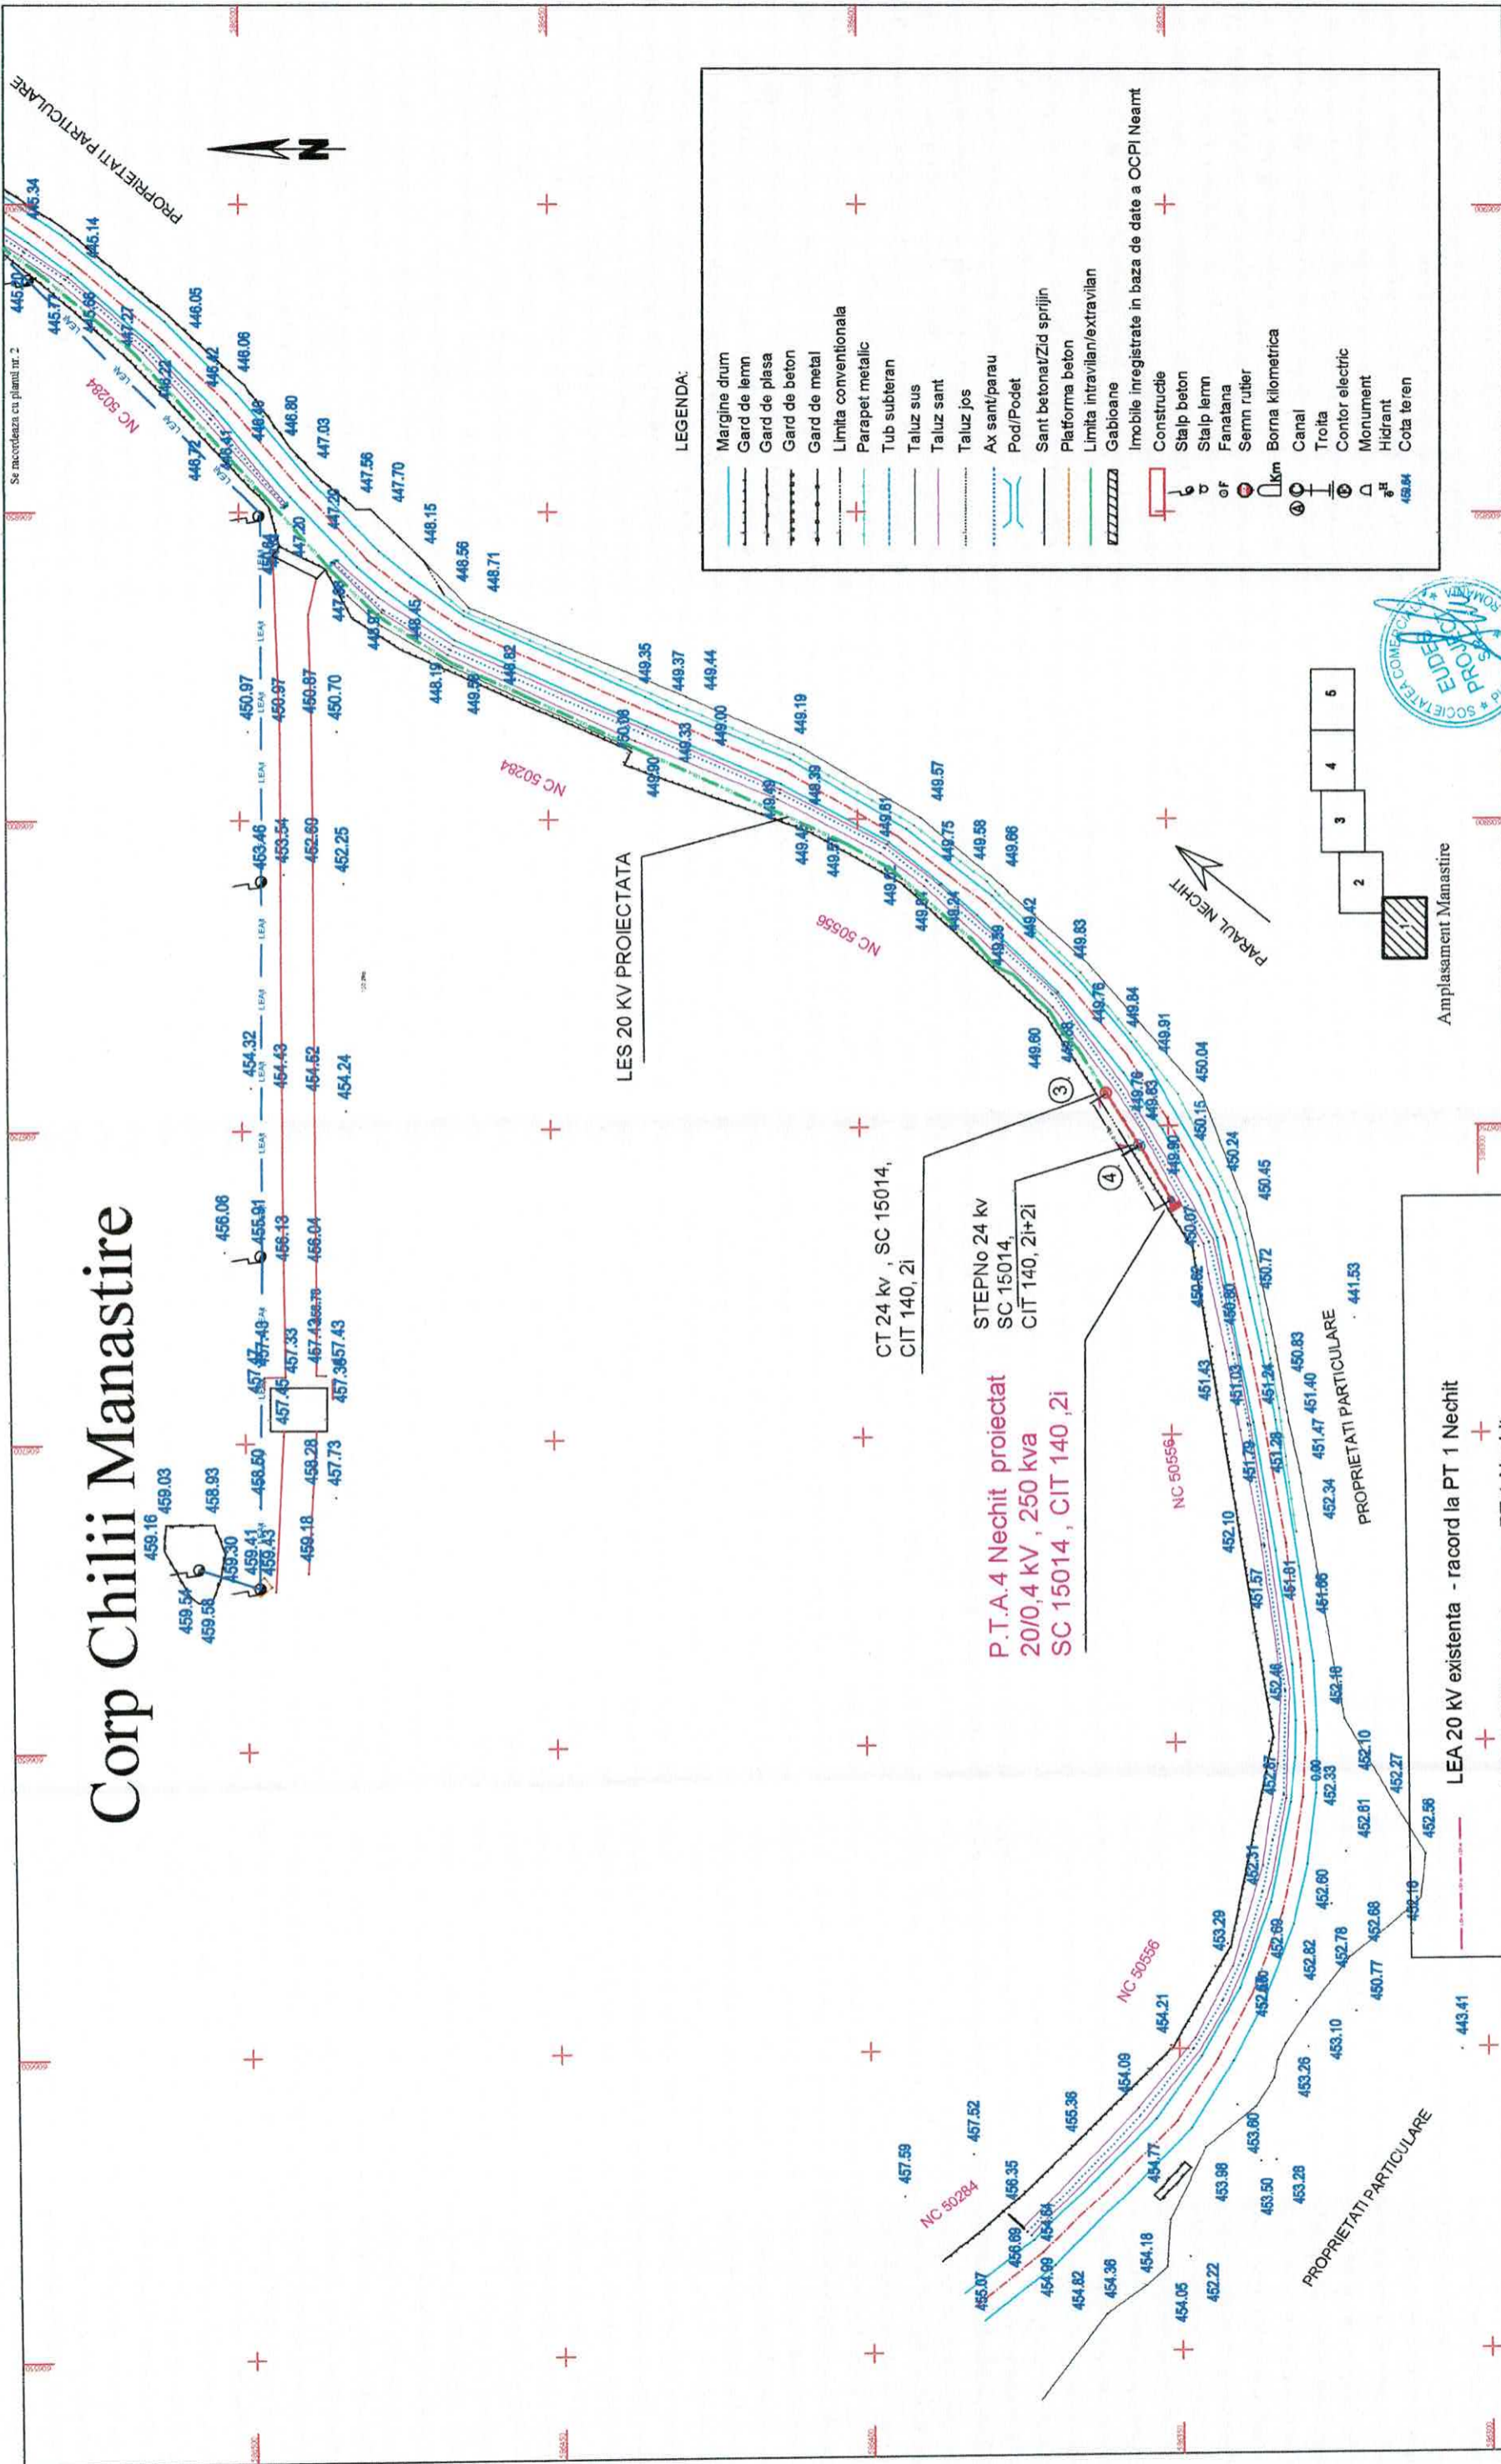

S.C GENERAL TEHNIC S.R.L. IAȘI, JUD. IAȘI RO 8357395 ; J22 / 575 / 1995		Denumire lucrare : Alimentare cu energie electrica Casa monahala si corp Chilii in sat Nechit ,com.Borlesti, jud. Neamt		Pr.159/2023	
Investitor/Beneficiar SC DELGAZ GRID SA / MANASTIREA NECHIT, com. BORLESTI, JUD. NEAMT				DTAC+ PTH	
Desenat ing. Pantofariu Alexandru		Scara 1:1000			
Proiectat ing. Pantofariu Alexandru					
Aprobat ing. Alistar Bogdan-Dumitru					

LEGENDĂ

- LEA 20 KV existenta - racord la PT 1 Nechit
- LEA 0,4 KV existenta zona PT 1 Nechit
- LES 20 KV -proiectata - racord la PTA 4 Nechit
- LEA 20 KV -proiectata - racord la PTA 4 Nechit
- Stăpi beton proiectati- LEA 20 kv, echipati cu cutie
- Stăpi beton proiectati- LEA 20 kv, echipati cu separator tripolar
- PTA 4 Nechit proiectat, 20/0,4 kv

PLAN DE SITUATIE - amplasament instalatii electrice existente si proiectate


Data: 11.2023

- LEGENDA:**
- Margine drum
 - Gard de lemn
 - Gard de plasa
 - Gard de beton
 - Gard de metal
 - Limita conventionala
 - Parapet metalic
 - Tub subteran
 - Taluz sus
 - Taluz sant
 - Taluz jos
 - Ax sant/parau
 - Pod/Podet
 - Sant betonat/Zid sprijin
 - Platforma beton
 - Limita intravilan/extravilan
 - Gabioane
 - Imobile inregistrate in baza de date a OCPI Neamt
 - Construcție
 - Stalp beton
 - Stalp lemn
 - Fanatara
 - Semn rutier
 - Borna kilometrica
 - Canal
 - Troita
 - Contor electric
 - Monument
 - Hidrant
 - Cota teren


- LEGENDA**
- LEA 20 kV existenta - racord la PT 1 Nechit
 - LEA 0,4 kV existenta zona PT 1 Nechit
 - LES 20 kV - proiectata - racord la PTA 4 Nechit
 - LEA 20 kV - proiectata - racord la PTA 4 Nechit
 - Stalpi beton proiectati - LEA 20 kV, echipati cu cutie
 - Stalpi beton proiectati - LEA 20 kV, echipati cu separator tripolar
 - PTA 4 Nechit proiectat, 20/0,4 kV

Supratraversare cabluri monofazate,
tip NA2XS(F) de 20kV
in teava de protectie din PVC Dn160mm,
L=17m

Supratraversare cabluri monofazate,
tip NA2XS(F) de 20kV
in teava de protectie din PVC Dn160mm,
L=13m

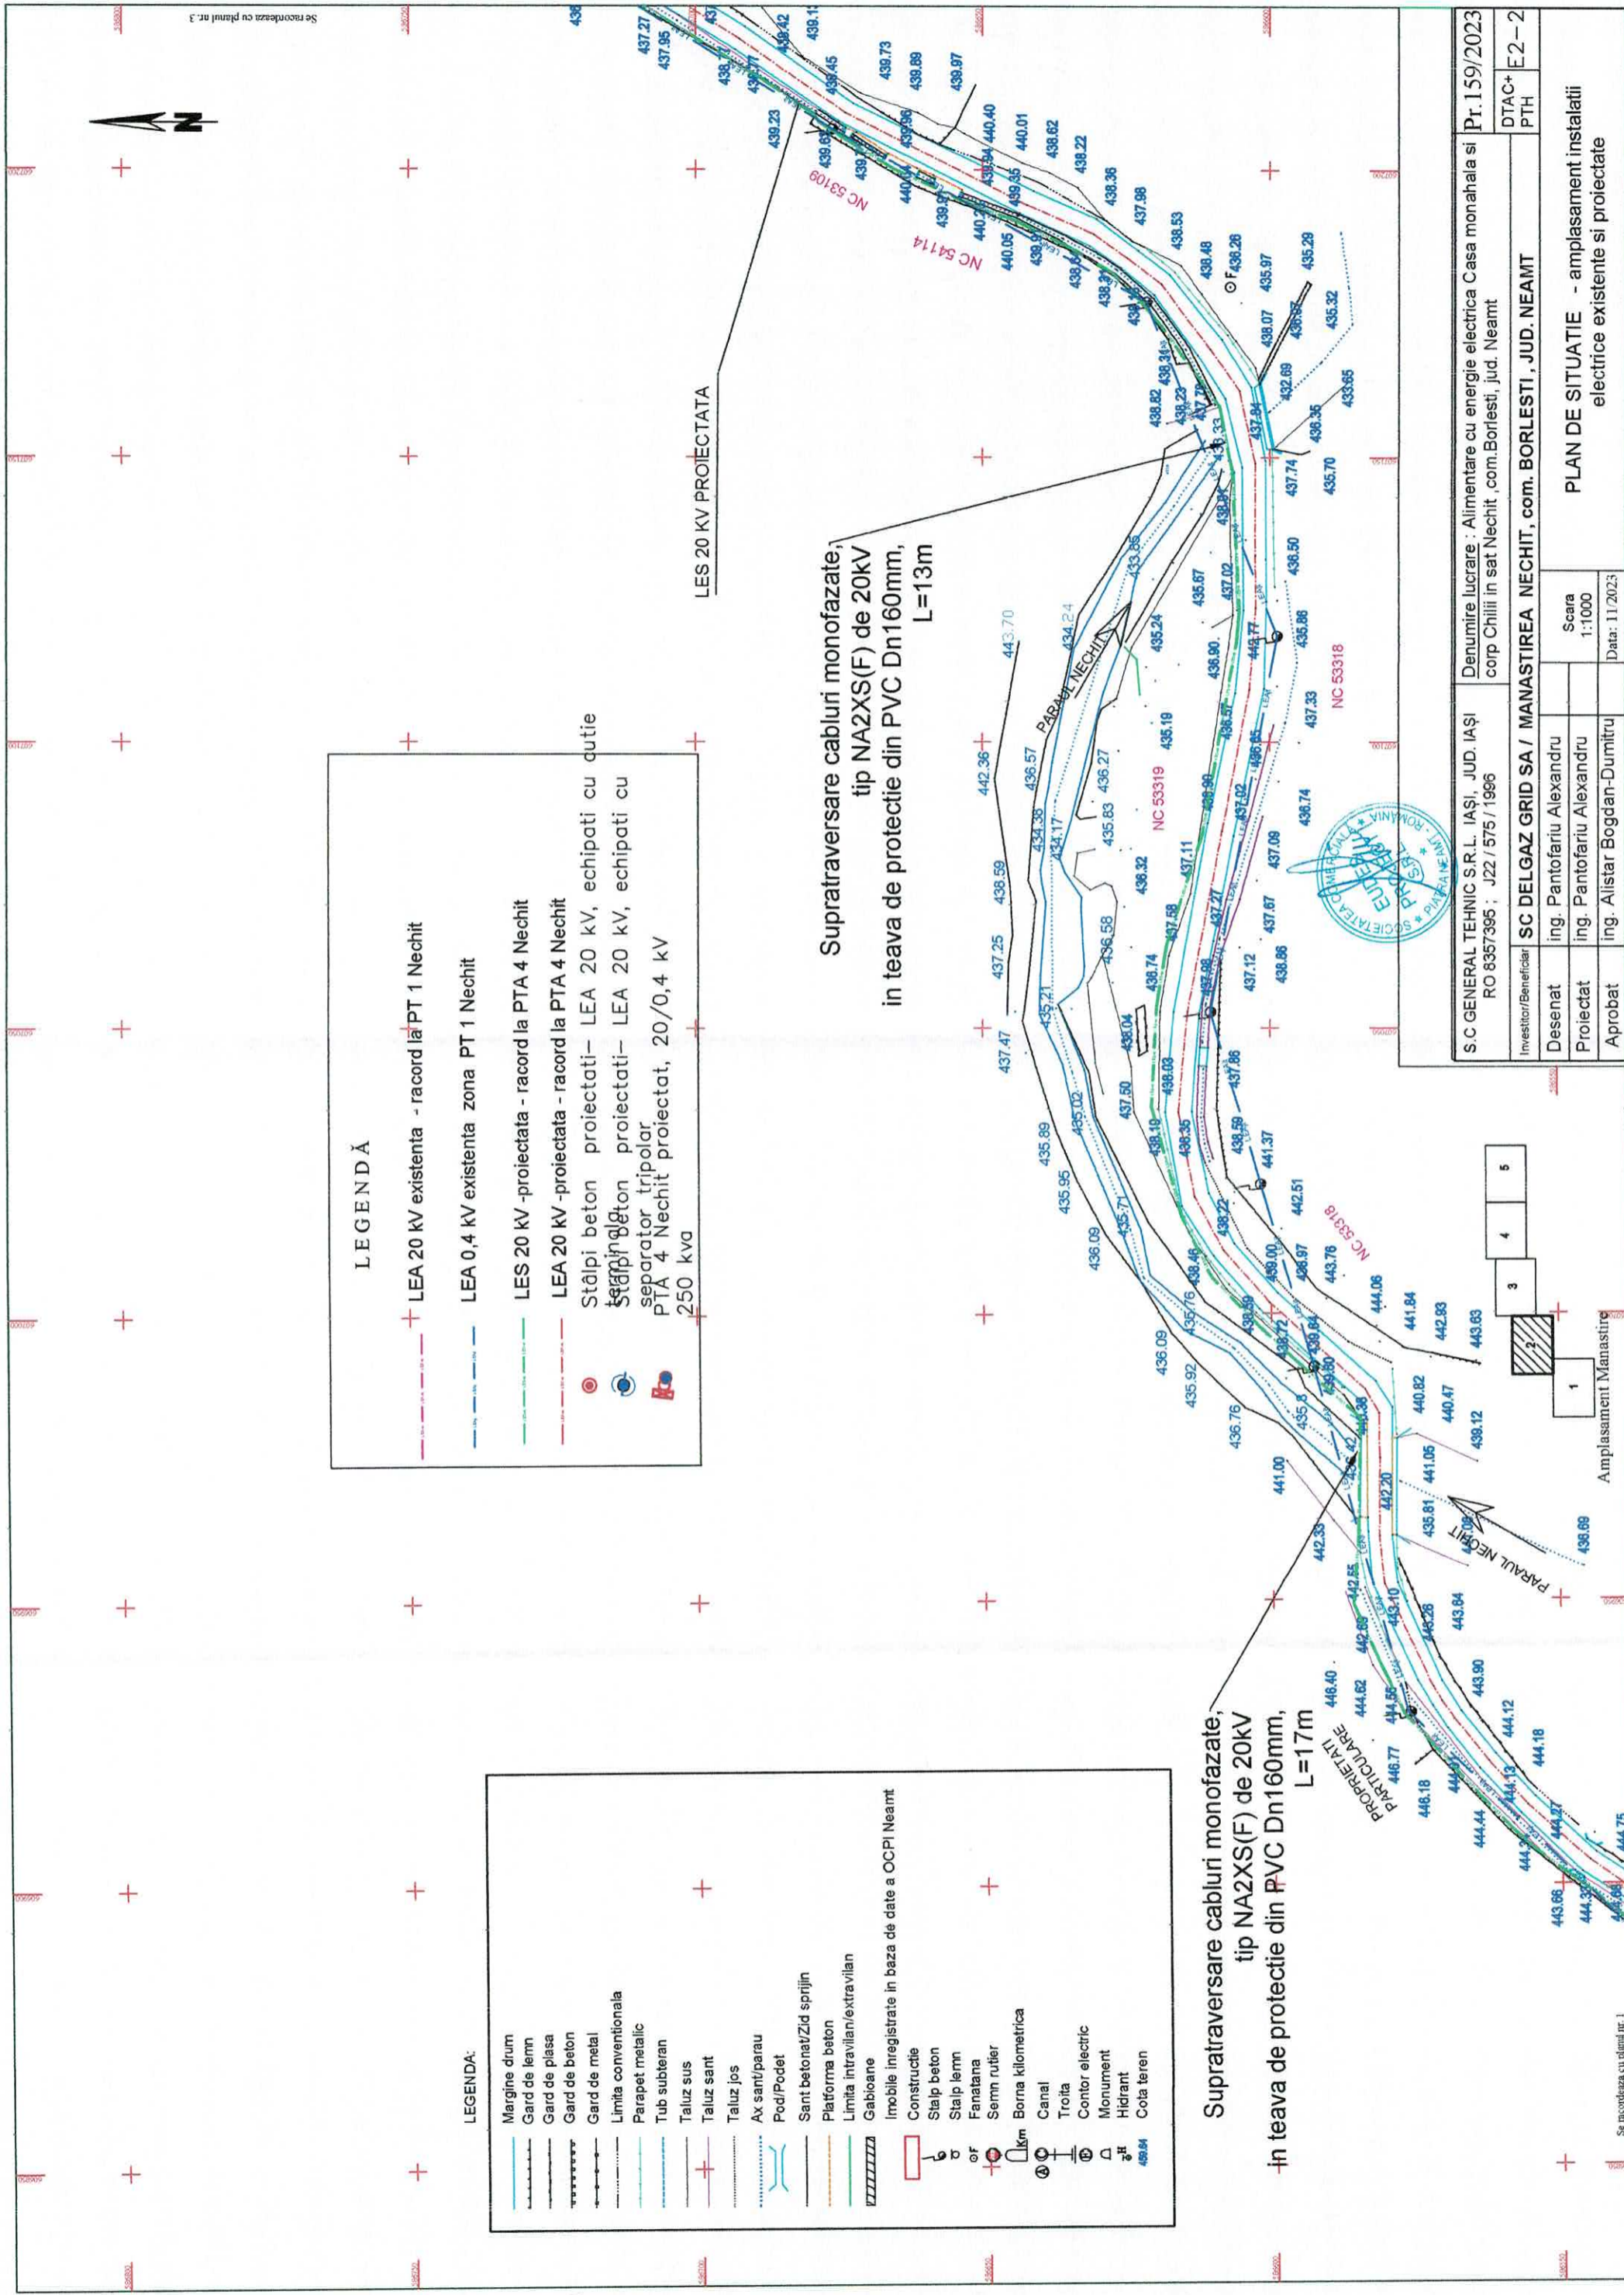

S.C. GENERAL TEHNIC S.R.L. IASI, JUD. IASI RO 6357395 ; J22 / 575 / 1996	Denumire lucrare : Alimentare cu energie electrica Casa monahala si corp Chirii in sat Nechit , com. Borlesti, jud. Neamt	Pr. 159/2023
Investitor/Beneficiar SC DELGAZ GRID SA / MANASTIREA NECHIT, com. BORLESTI, JUD. NEAMT		DTAC+ PTH
Desenat ing. Pantofariu Alexandru	Scara 1:1000	E2-2
Proiectat ing. Pantofariu Alexandru		
Aprobat ing. Alistar Bogdan-Dumitru		
PLAN DE SITUATIE - amplasament instalatii electrice existente si proiectate		
		Data: 11/2023

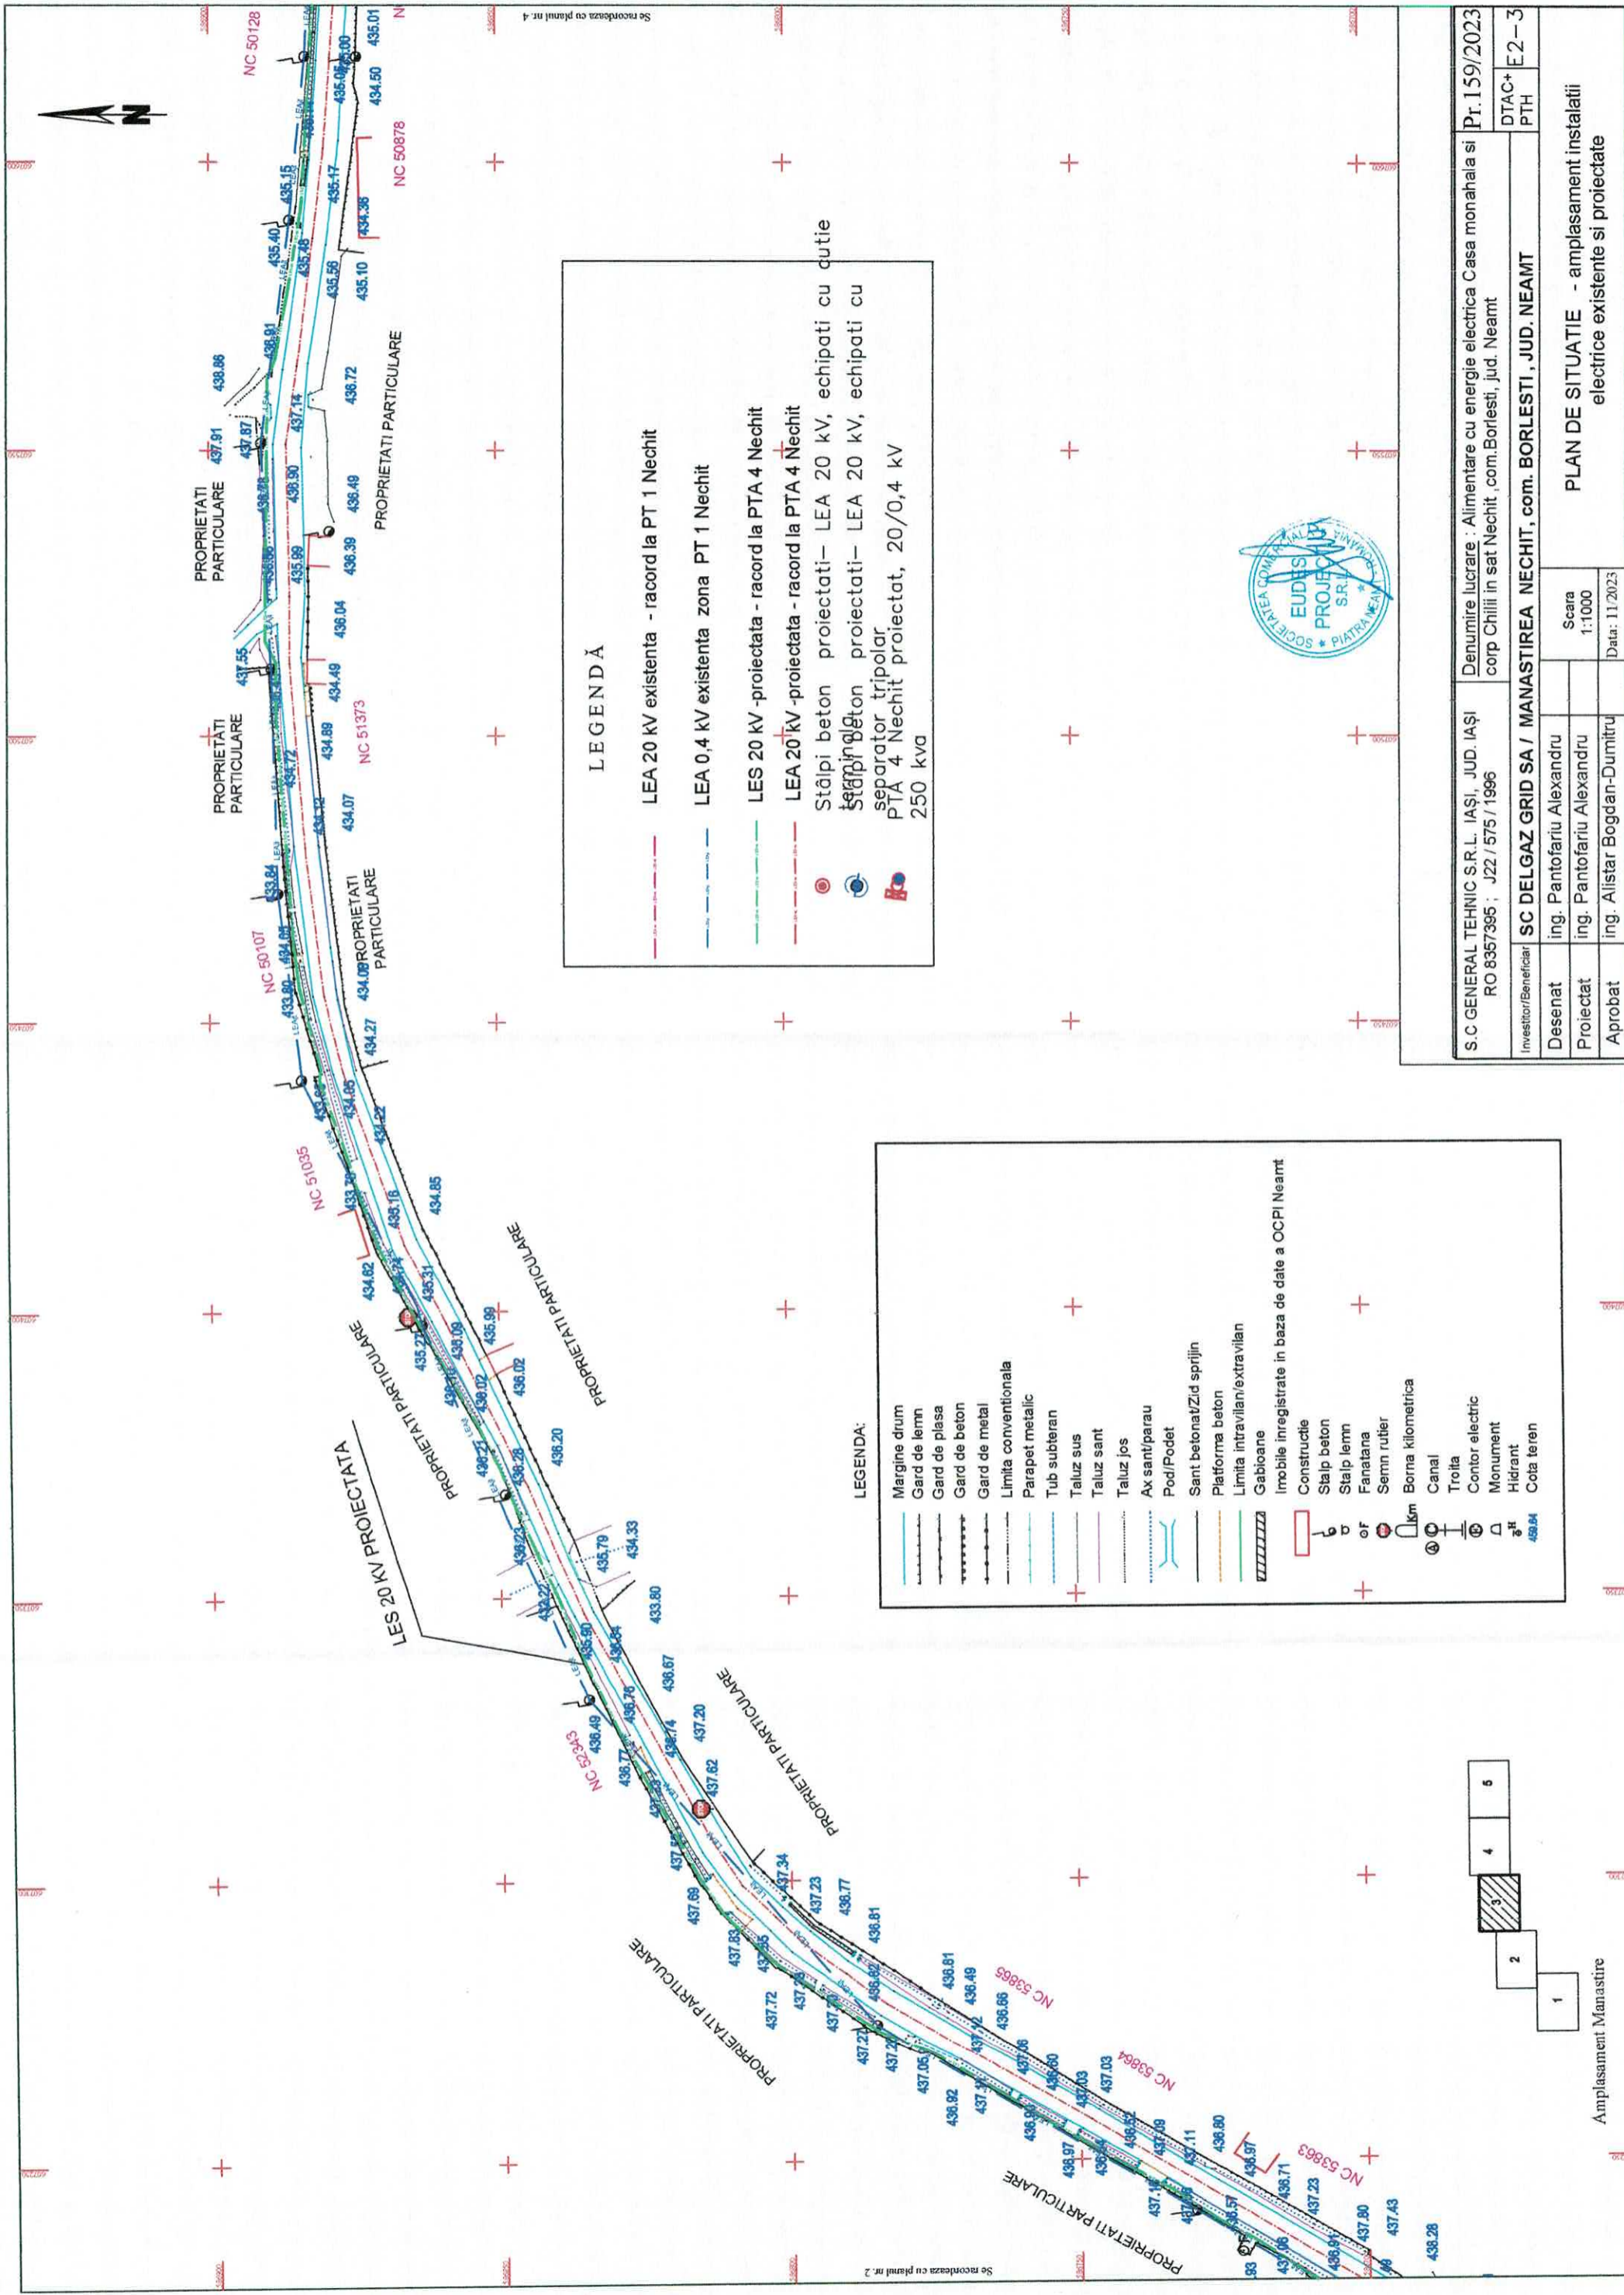

Se corectează cu planul nr. 2

Se corectează cu planul nr. 4

- LEGENDĂ**
- LEA 20 kV existentă - racord la PT 1 Nechit
 - LEA 0,4 kV existentă zona PT 1 Nechit
 - LES 20 kV - proiectată - racord la PTA 4 Nechit
 - LEA 20 kV - proiectată - racord la PTA 4 Nechit
 - Stâlpi beton proiectați - LEA 20 kV, echipați cu cutie
 - Stâlpi beton proiectați - LEA 20 kV, echipați cu separator tripolar
 - PTA 4 Nechit proiectat, 20/0,4 kV


- LEGENDĂ:**
- Margine drum
 - Gard de lemn
 - Gard de plasa
 - Gard de beton
 - Gard de metal
 - Limita conventionala
 - Parapet metallic
 - Tub subteran
 - Taluz sus
 - Taluz sant
 - Taluz jos
 - Ax sant/parau
 - Pod/Podet
 - Sant betonat/Zid sprijin
 - Platforma beton
 - Limita intravilan/extravilan
 - Gabioane
 - Imobile inregistrate in baza de date a OCPI Neamt
 - Construcție
 - Stalp beton
 - Stalp lemn
 - Fanatana
 - Semn rutier
 - Borna kilometrica
 - Canal
 - Troala
 - Contor electric
 - Monument
 - Hidrant
 - Cota teren



Investitor/Beneficiar	S.C GENERAL TEHNIC S.R.L. IAȘI, JUD. IAȘI RO 8357395 ; J22 / 575 / 1996	
Denumire lucrare	Alimentare cu energie electrica Casa monahala si corp Chirii in sat Nechit ,com.Borlesti, jud. Neamt	
Pr. 159/2023	DTAC+	E 2-3
PTH		
Desenat	ing. Pantofariu Alexandru	Scara 1:1000
Proiectat	ing. Pantofariu Alexandru	Data: 11/2023
Aprobat	ing. Alistar Bogdan-Dumitru	

Amplasament Manastire

PLAN DE SITUATIE - amplasament instalatii electrice existente si proiectate

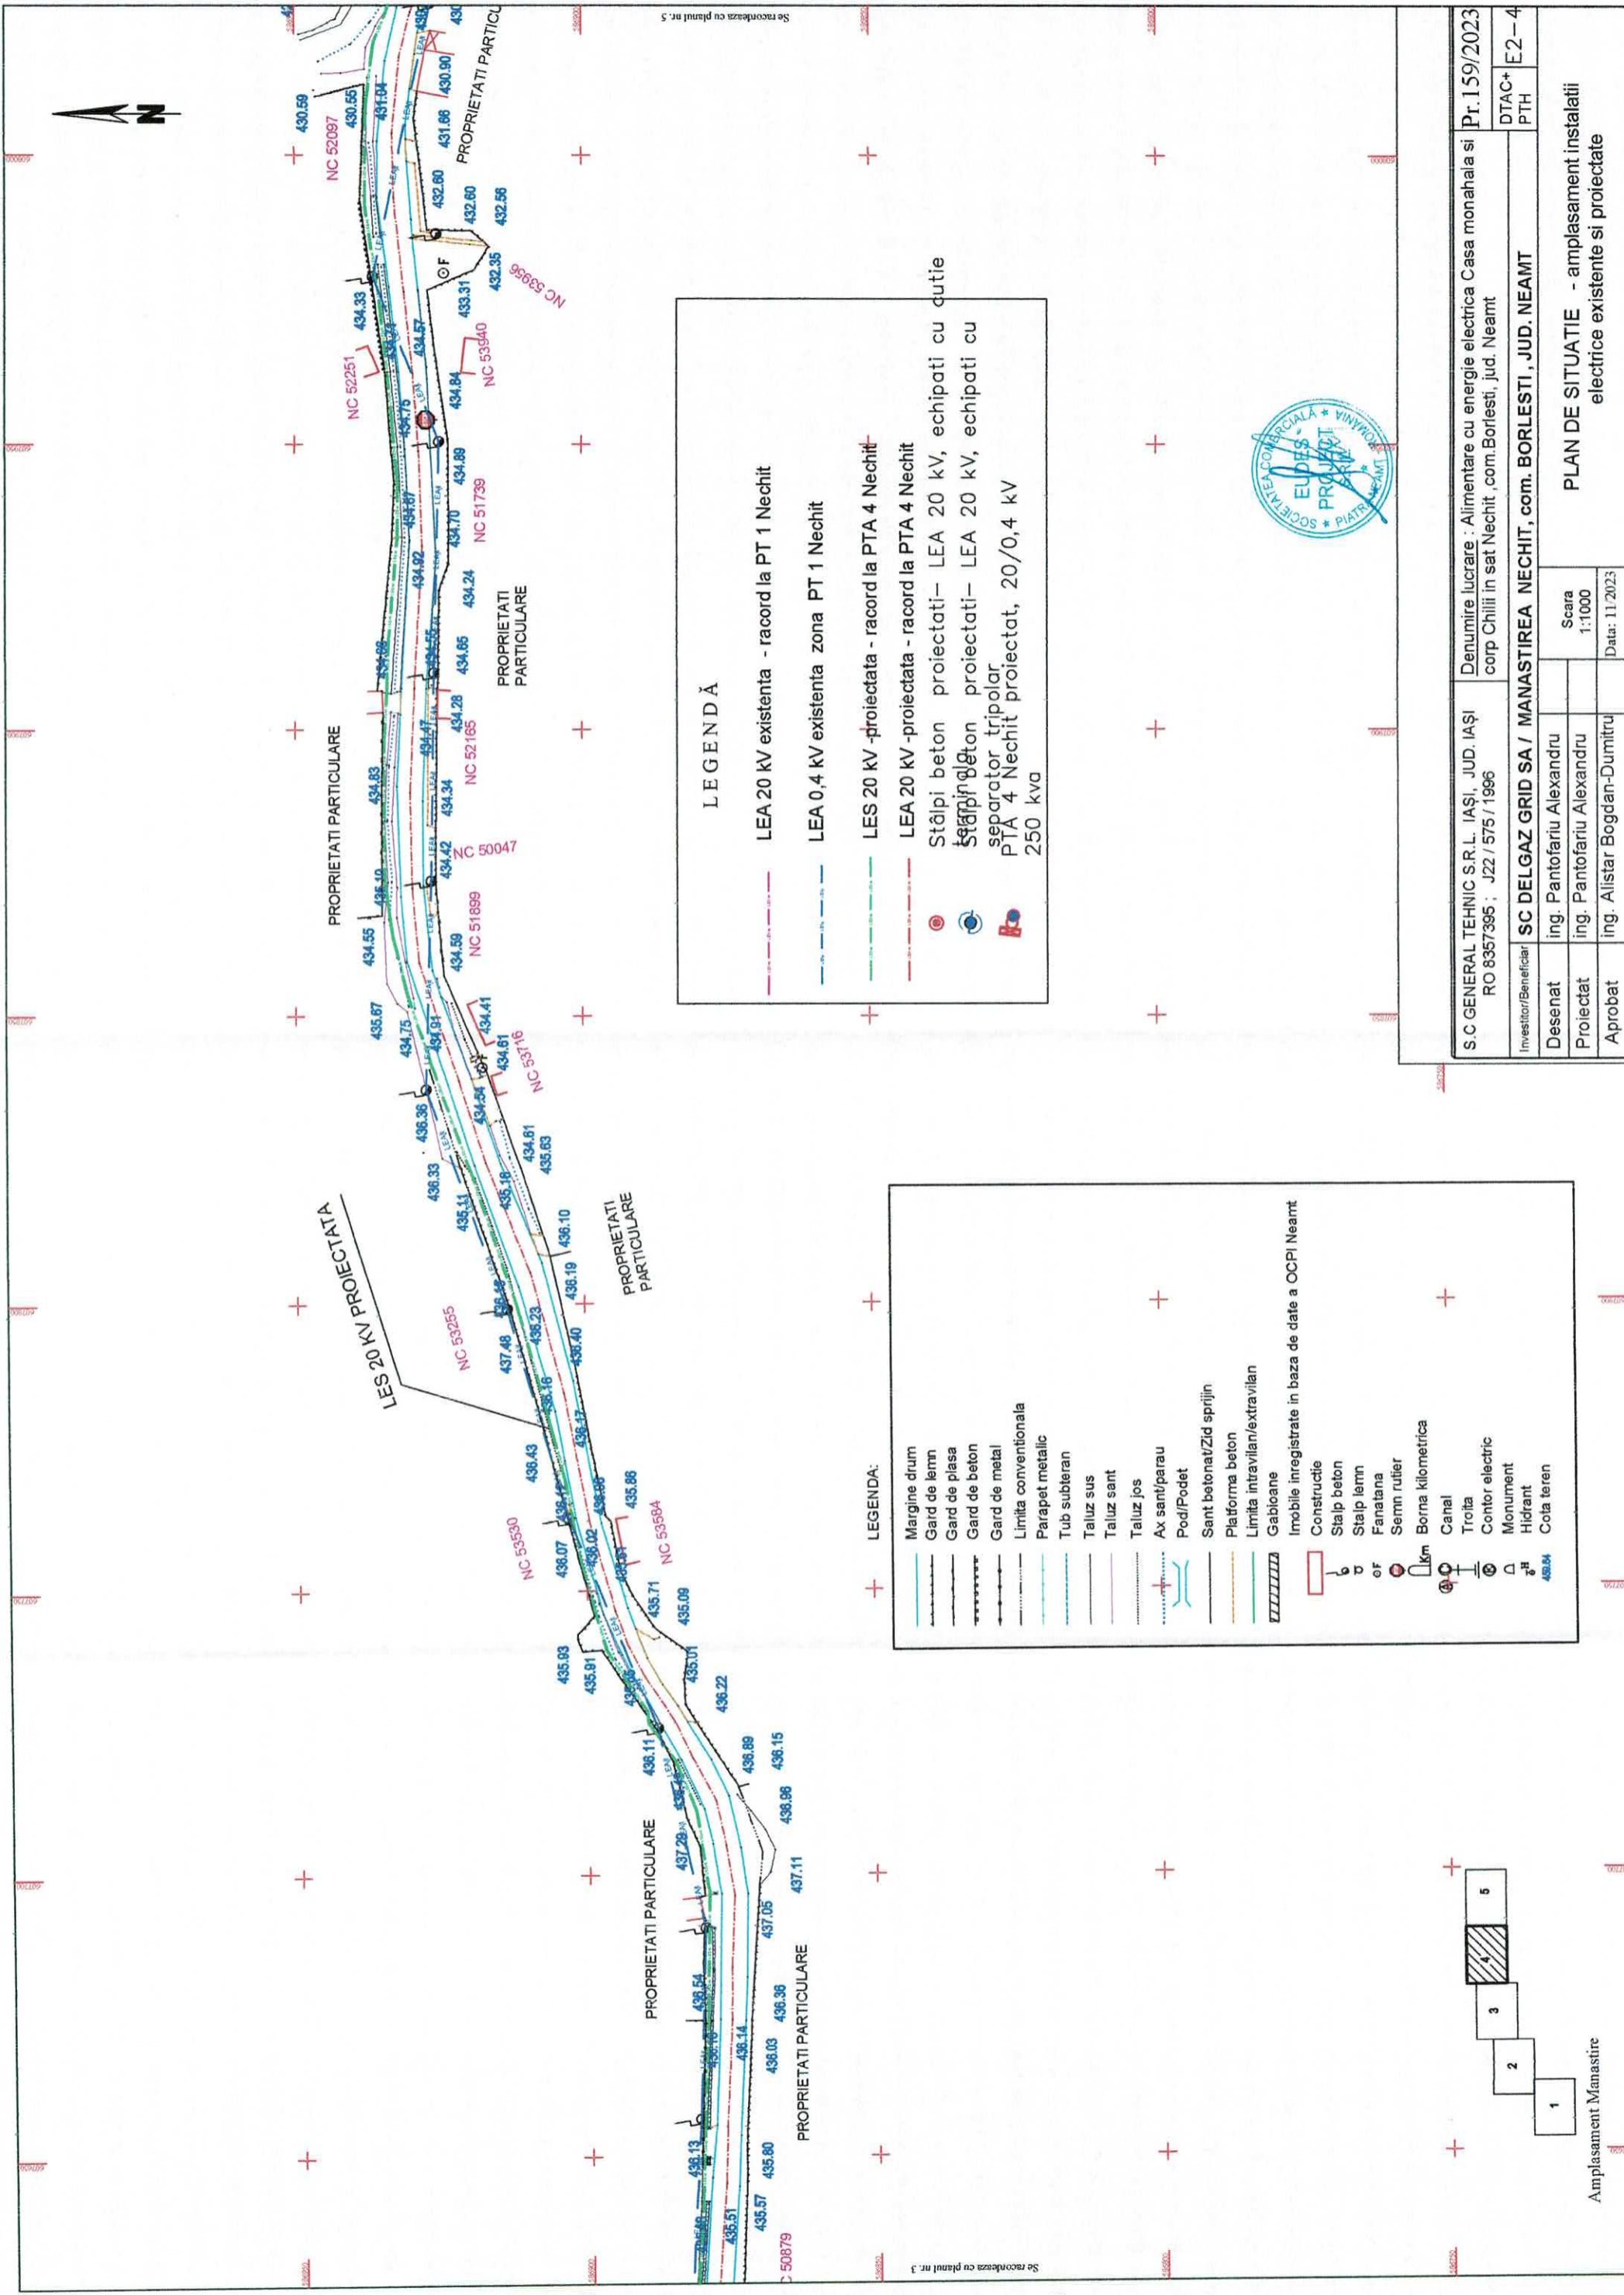

LEGENDĂ

LEA 20 KV existenta - racord la PT 1 Nechit

LEA 0,4 KV existenta zona PT 1 Nechit

LES 20 KV -proiectata - racord la PTA 4 Nechit

LEA 20 KV -proiectata - racord la PTA 4 Nechit

Stâlpi beton proiectati- LEA 20 kV, echipati cu cutie

Stâlpi beton proiectati- LEA 20 kV, echipati cu separator tripolar


PTA 4 Nechit proiectat, 20/0,4 kV 250 kva

LEGENDA:

- Margine drum
- Gard de lemn
- Gard de plasa
- Gard de beton
- Gard de metal
- Limita conventionala
- Parapet metallic
- Tub subteran
- Taluz sus
- Taluz sant
- Taluz jos
- Ax sant/parau
- Pod/Podet
- Sant betonat/Zid sprijin
- Platforma beton
- Limita intravilan/extravilan
- Gabloane
- Imobile inregistrate in baza de date a OCPI Neamt
- Constructie
- Stalp beton
- Stalp lemn
- Fanatana
- Semn rutier
- Borna kilometrica
- Canal
- Trotua
- Contor electric
- Monument
- Hidrant
- Cola teren




S.C GENERAL TEHNIC S.R.L. IAȘI, JUD. IAȘI RO 8357395 ; J22 / 575 / 1996		Denumire lucrare : Alimentare cu energie electrica Casa monahala si corp Chirii in sat Nechit ,com.Borlesti, jud. Neamt		Pr.159/2023
Investitor/Beneficiar SC DELGAZ GRID SA / MANASTIREA NECHIT, com. BORLESTI, JUD. NEAMT				DTAC+ E2-4
Desenat	ing. Pantofariu Alexandru			PTH
Proiectat	ing. Pantofariu Alexandru			
Aprobat	ing. Alistar Bogdan-Dumitru			
		Scara 1:1000		
		Data: 11.2023		

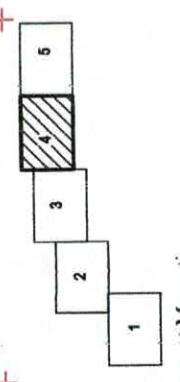

PLAN DE SITUATIE - amplasament instalatii electrice existente si protectate


Amplasament Manastire

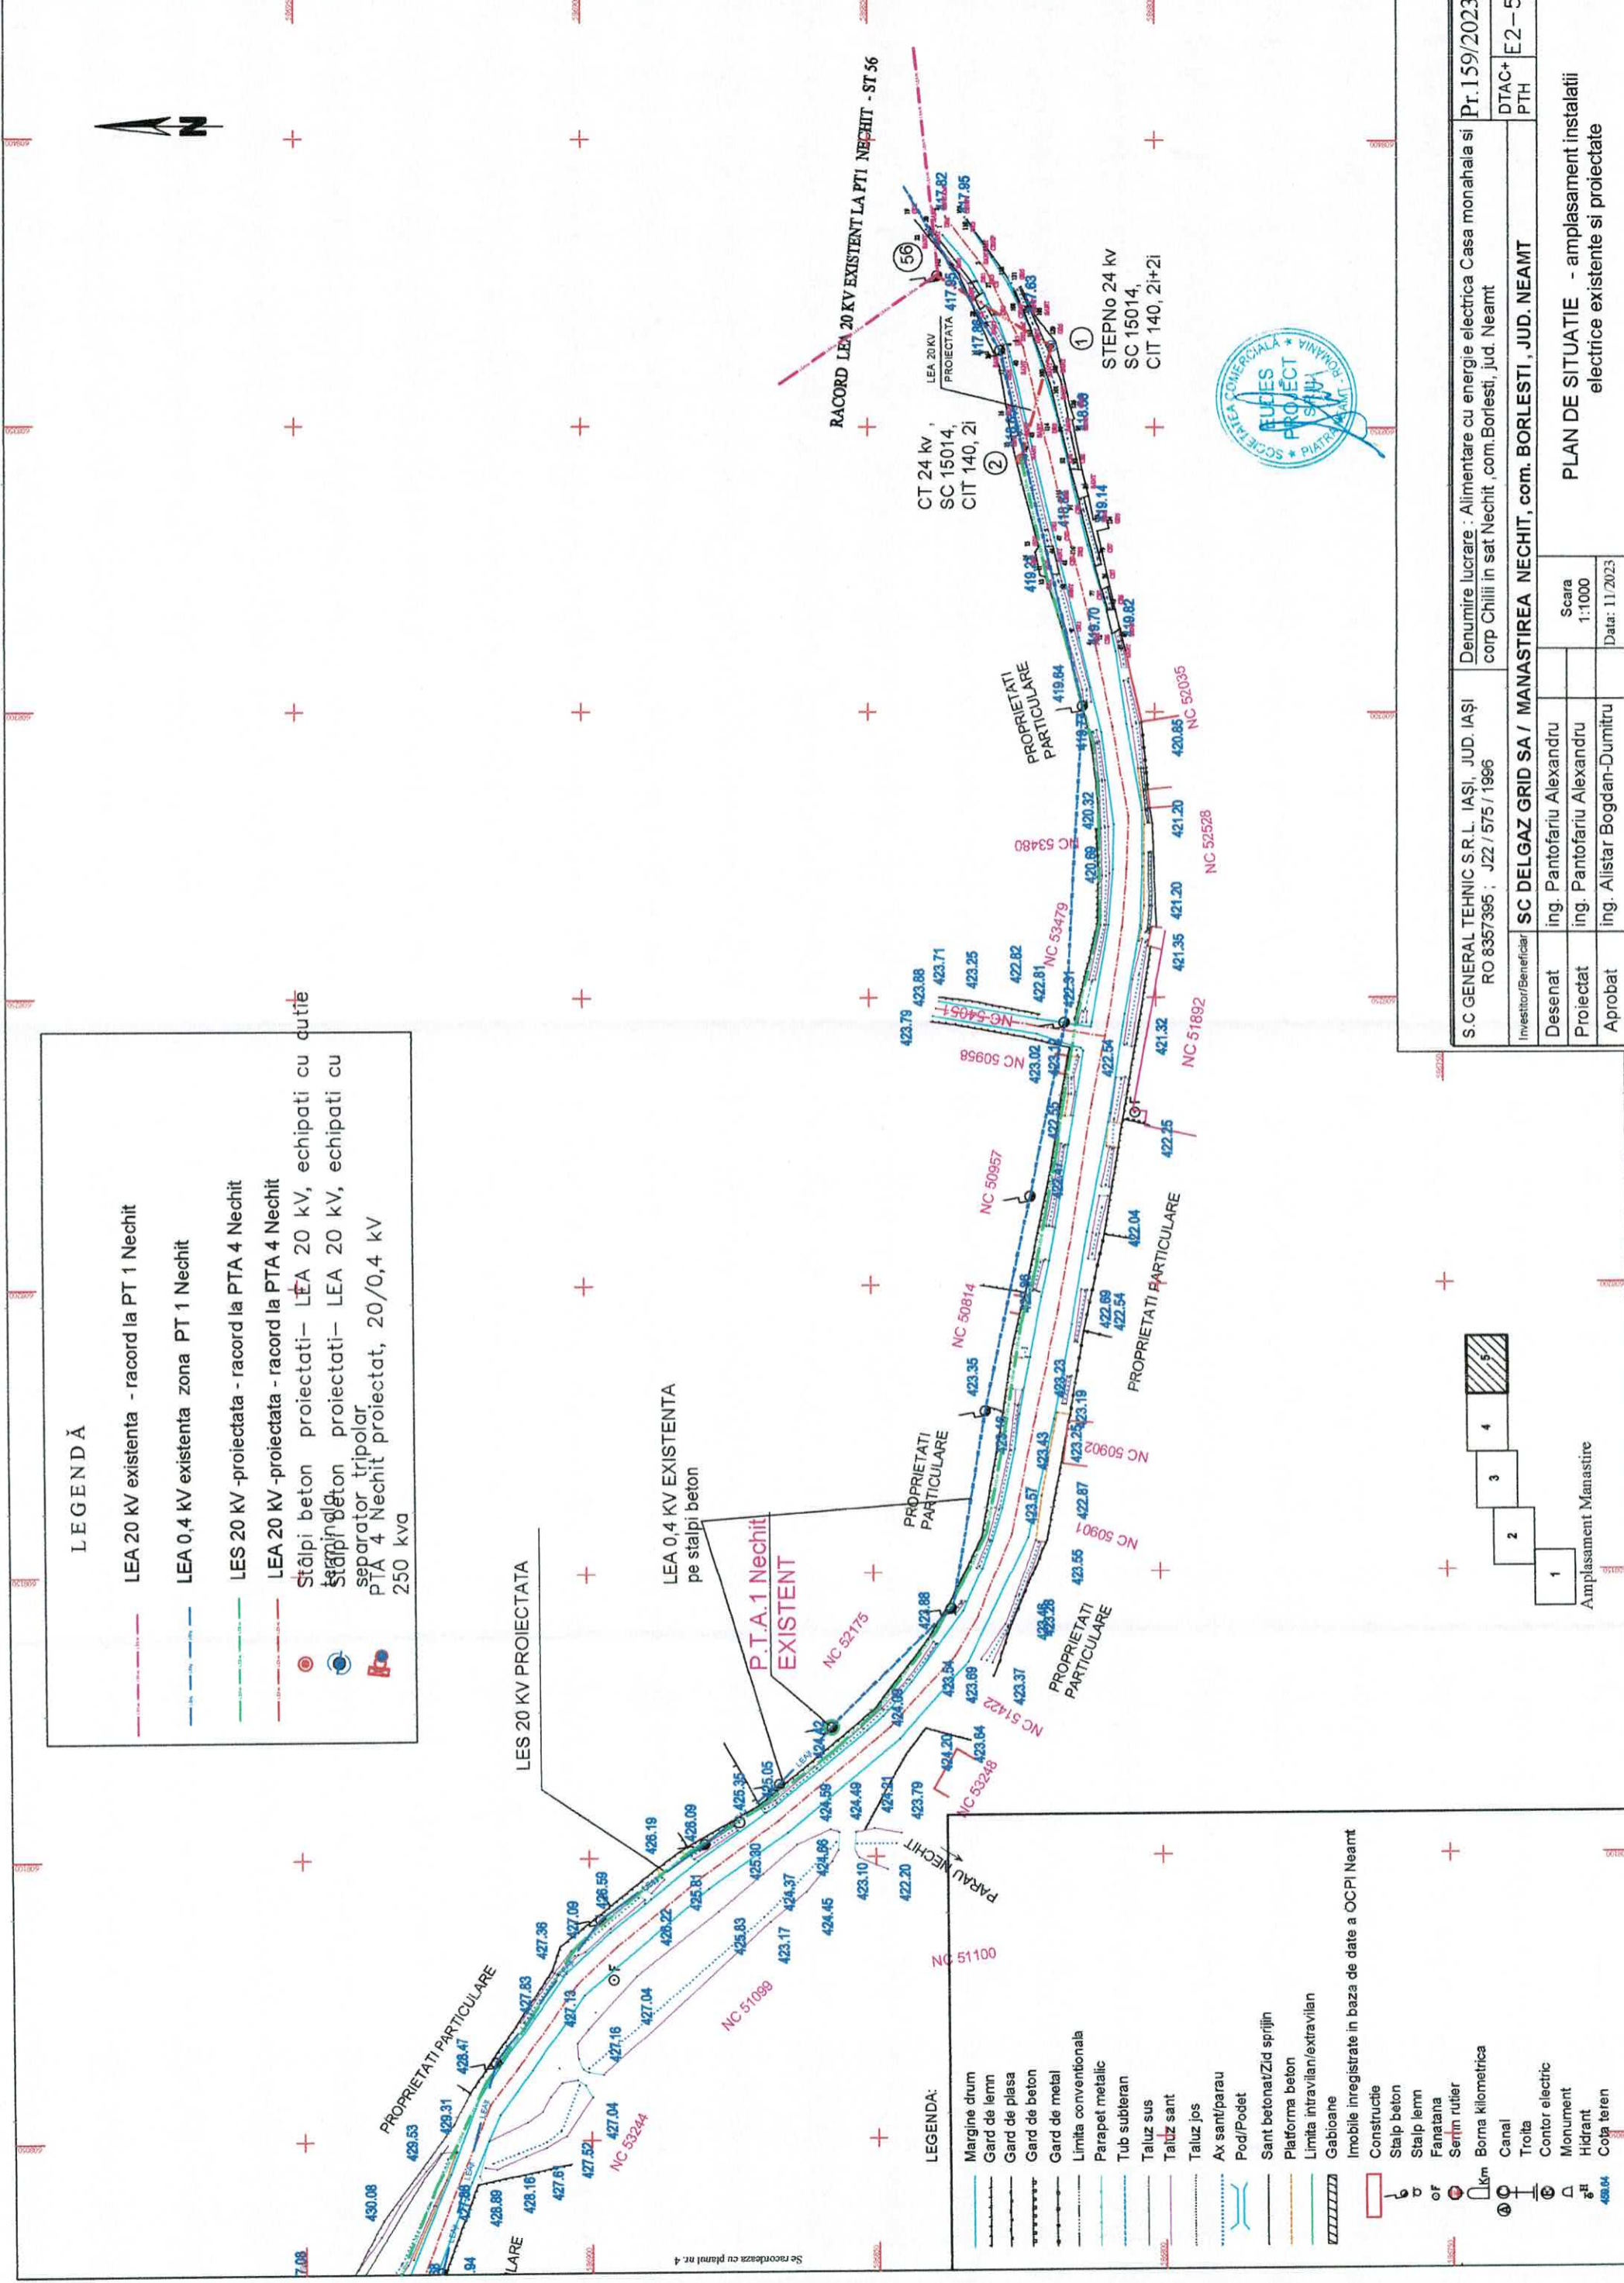

LEGENDĂ

- LEA 20 KV existenta - racord la PT 1 Nechit
- LEA 0,4 KV existenta zona PT 1 Nechit
- LES 20 KV - proiectata - racord la PTA 4 Nechit
- LEA 20 KV - proiectata - racord la PTA 4 Nechit
- Stâlpi beton proiectati - LEA 20 kv, echipati cu cutie
- Stâlpi beton proiectati - LEA 20 kv, echipati cu separator tripolar, PTA 4 Nechit proiectat, 20/0,4 kv 250 kva

- LEGENDA:**
- Margine drum
 - Gard de lemn
 - Gard de piatra
 - Gard de beton
 - Gard de metal
 - Limita conventionala
 - Parapet metallic
 - Tub subteran
 - Taluz sus
 - Taluz sant
 - Taluz jos
 - Ax sant/parau
 - Pod/Podet
 - Sant betonat/Zid sprinjin
 - Platforma beton
 - Limita intravilan/extravilan
 - Gabioane
 - Imobile inregistrate in baza de date a OCPI Neamt
 - Constructie
 - Stalp beton
 - Stalp lemn
 - Fanatana
 - Serim rutier
 - Borna kilometrica
 - Canal
 - Troita
 - Contor electric
 - Monument
 - Hidrant
 - Cota teren

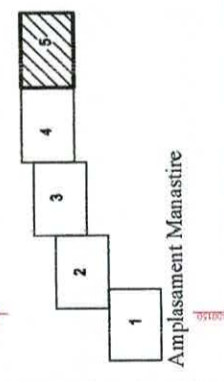

S.C GENERAL TEHNIC S.R.L. IASI, JUD. IASI RO 8367395 ; J22 / 575 / 1996	Denumire lucrare : Alimentare cu energie electrica Casa monahala si corp Chirii in sat Nechit ,com.Borfesti, jud. Neamt	Pr.159/2023
Investitor/Beneficiar SC DELGAZ GRID SA / MANASTIREA NECHIT, com. BORLESTI, JUD. NEAMT		DTAC+ E2-5 PTH
Desenat ing. Pantofariu Alexandru		Scara 1:1000
Proiectat ing. Pantofariu Alexandru		Date: 11/2023
Aprobat ing. Alistar Bogdan-Dumitru		

PLAN DE SITUATIE - amplasament instalatii electrice existente si proiectate

