



## Agentia pentru Protecția Mediului Arad

Nr.: 10267/12.08.2015

Referitor la: Raport luna iulie 2015 privind starea factorilor de mediu în județul Arad

### 1. Date despre calitatea atmosferei

#### 1.1. Monitorizarea semiautomată a calității aerului

Pentru evidențierea poluării de impact, în luna iulie 2015 s-au efectuat 11 determinări pentru pulberi sedimentabile, 7 în municipiu și 4 în alte localități din județ.

Nu s-au înregistrat depășiri ale concentrației maxim admise pentru acest poluant.

Rezultatele măsurătorilor sunt evidențiate în tabelul 1.1.1.

Tabel 1.1.1. Statistică lunară pentru indicatorii de calitate ai aerului

Indicator	UM	CMA	Normativ STAS 12574/87	Nr. total probe	Nr. probe dep. CMA*	Valori măsurate		
						minim	maxim	medie
Pulberi sedimentabile	g/m <sup>2</sup> /lună	17,00	STAS 12574/87	11	-	3.59	6.82	5.20

\*CMA – concentrația maximă admisă

În cursul lunii iulie nu s-au realizat măsurători ale poluanților gazoși SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> și NH<sub>3</sub> pe probe de scurtă durată (30 min), într-o zonă intens circulată (piața Nădlac) și nu s-a semnalat nici o depășire a valorilor maxime admise conf. STAS 1254/87.



## **1.2. Monitorizarea automată a calității aerului**

Calitatea aerului în județul Arad este monitorizată prin măsurători continue în 2 stații automate amplasate, în municipiul Arad, conform criteriilor indicate în legislație, în zone reprezentative pentru fiecare tip de stație și una amplasată în orașul Nădlac.

- *în municipiul Arad*

- **Stație de trafic /industria-** stația AR-1 – pasaj Micalaca – amplasată în zonă cu trafic intens;
- **Stație de fond urban – stația AR-2 – str. Fluieraș nr. 10c** – amplasată în incinta Colegiului Tehnic de Construcții și Protecția Mediului, care este o zonă rezidențială, pentru a evidenția gradul de expunere a populației la nivelul de poluare urbană
  - *în orașul Nădlac*
- **Stație suburbană/trafic – stația AR-3** – amplasată pe strada Dorobanți, FN, la ieșirea din oraș spre frontieră cu Republica Ungară.

În stațiile de monitorizare din municipiul Arad, parte integrantă a rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, se efectuează măsurători continue pentru: dioxid de sulf ( $\text{SO}_2$ ), oxizi de azot ( $\text{NO}$ ,  $\text{NO}_2$ ,  $\text{NOx}$ ), monoxid de carbon (CO), pulberi în suspensie PM10 și PM 2,5 (doar la AR2) automat, ozon ( $\text{O}_3$ ) și precursori organici ai ozonului (benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen și p-xilen), la stația AR1.

În stația de monitorizare din orașul Nădlac, parte integrantă a rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, se efectuează măsurători continue pentru: dioxid de sulf ( $\text{SO}_2$ ) și pulberi în suspensie PM10, analizoarele fiind defecte.

Rezultatele monitorizării calității aerului ambiental, în municipiul Arad sunt prezentate ca medii lunare, minime și maxime orare sau maxime zilnice ale mediei mobile pe 8 ore.

Stațiile de monitorizare a calității aerului: AR-1 de tip trafic/industria, AR-2 de tip fond urban și AR-3 de tip suburban/trafic au funcționat relativ continuu în cursul lunii trecute, toate datele transferându-se către serverul principal, amplasat la APM și de aici la cele două panouri de informare.



Rezultatele monitorizării sunt prezentate în tabelul nr. 1.2.1.

Tabel 1.2.1. Calitate aer - stații automate

Județ	Stația	Tip stație	Poluant (UM)	Valoare minimă orară lunată	Valoare medie orară lunată	Valoare maximă orară lunată	Nr. depășiri valori limită Prag informare/țintă
Arad	AR-1	Trafic/ind	SO2, µg/mc	4.52	7.01	18.06	
			NOx, µg/mc	11.52	34.94	137.27	
			NO2, µg/mc	7.29	21.87	87.53	
			NO, µg/mc	2.50	8.53	44.76	
			CO, µg/mc	0.02	0.09	0.67	
			O3, µg/mc	*	*	*	
			PM10, µg/mc	12.80	22.60	57.46	0 (măsurăruri gravimetrice) 0 (măsurători nefelometrice)
	AR-2	FU	Benzen, µg/mc	0.09	0.41	4.03	
			SO2, µg/mc	2.17	5.27	12.42	
			NOx, µg/mc	*	*	*	
			NO2, µg/mc	*	*	*	
			NO, µg/mc	*	*	*	
			CO, µg/mc	0.005	0.027	0.193	
			O3, µg/mc	5.03	80.25	150.05	7 zile cu depășiri ale pragului țintă
	AR-3	SU/Trafic	PM10, µg/mc	3.73	13.86	64.99	0 (măsurăruri gravimetrice) 0 (măsurători nefelometrice)
			PM 2.5, µg/mc Măs. gravimetrice	*	10.60	*	
			SO2, µg/mc	4.07	4.62	10.42	
			NOx, µg/mc	*	*	*	
			NO2, µg/mc	*	*	*	

		NO, $\mu\text{g}/\text{mc}$	*	*	*	
		CO, $\mu\text{g}/\text{mc}$	*	*	*	
		PM10, $\mu\text{g}/\text{mc}$	0.27	17.26	126.37	2 (măsurări gravimetrice) 1 (măsurări nefelometice)
		Benzen, $\mu\text{g}/\text{mc}$	*	*	*	

Notă: \* - nu sunt date transmise de stația automată

### 1.2.1. Dioxidul de sulf

În cursul lunii iulie, analizoarele de dioxid de sulf a funcționat relativ bine în stația AR1, iar la stația AR 2 și AR3 a funcționat parțial.

Rezultatele monitorizării, la stațiile AR-1, AR-2 și AR3 sunt evidențiate în tabelul 1.2.1.1.

Tabel 1.2.1.1. Monitorizare dioxid de sulf

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea minimă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	AR-1	7.01	4.52	18.06	10.34
2	AR-2	5.27	2.17	12.42	7.04
3	AR-3	4.62	4.07	10.42	5.85

Conform datelor prezentate în tabelul 1.2.1.1., la stațiile de monitorizare AR1, AR-2 și AR-3 se evidențiază următoarele:

- valoarea medie orară înregistrată este mai mică decât valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane de  $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ,
- valoarea medie orară înregistrată este mai mică decât pragul de alertă pentru SO<sub>2</sub> de  $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ;
- valoarea maximă a mediei zilnice înregistrată este mai mică decât valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane de  $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ;



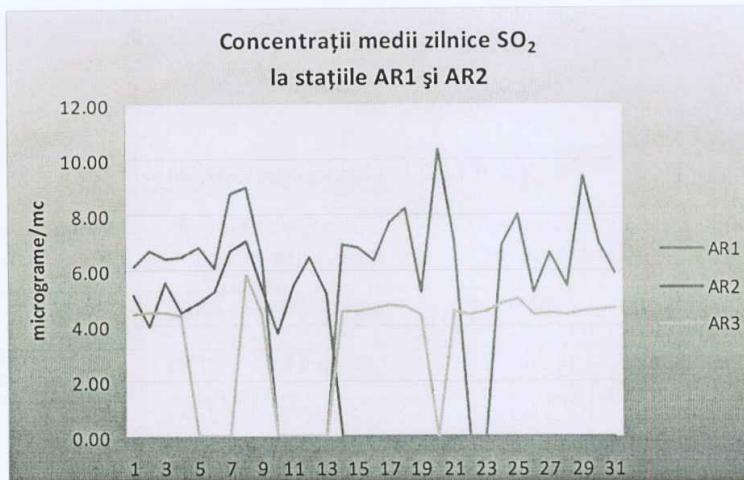


Fig. 1.2.1.1.

Principala sursă de SO<sub>2</sub> este arderea combustibililor fosili (cărbune, păcură, motorină), care conțin SO<sub>2</sub> în diferite concentrații.

În general, concentrațiile medii zilnice de SO<sub>2</sub> determinate la stațiile de monitorizare aşa cum rezultă din fig. 1.2.1.1. sunt scăzute, mult mai mici decât valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane, de 125 µg/m<sup>3</sup>.

În ceea ce privește captura de date, aceasta a fost conform tabelului 1.2.1.2.

Tabel 1.2.1.2. Captura de date

Stație	Captură de date brute, %	Captură de date valide, %
AR-1	82.6	82.3
AR-2	69.2	41.8
AR-3	87.3	76.6

## 1.2.2. Oxizii de azot

În luna iulie, rezultatele monitorizării oxizilor de azot provin de la stația AR 1 sunt reprezentate în tabelul nr. 1.2.2.1. și fig. 1.2.2.1. și 1.2.2.2. La stația AR2 și AR3 în cursul lunii trecute atât achiziția cât și transmisia de date au fost blocate.



Tabel 1.2.2.1. Monitorizare oxizi de azot

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea medie lunară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$			Valoarea minimă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$			Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
		NO	NOx	NO <sub>2</sub>	NO	NOx	NO <sub>2</sub>	NO	NOx	NO <sub>2</sub>
1	AR-1	8.53	34.94	21.87	2.50	11.52	7.29	44.76	137.27	87.53
2	AR-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	AR-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Din datele înregistrate la stații s-a constatat că nu s-au depășit valorile la pragul de alertă de 400  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (NO<sub>2</sub>) și nici valoarea limită de 200  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (NO<sub>2</sub>).

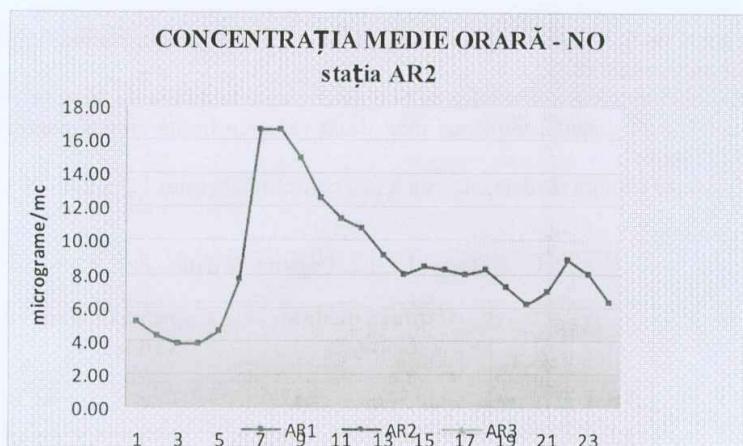


Fig.1.2.2.1.

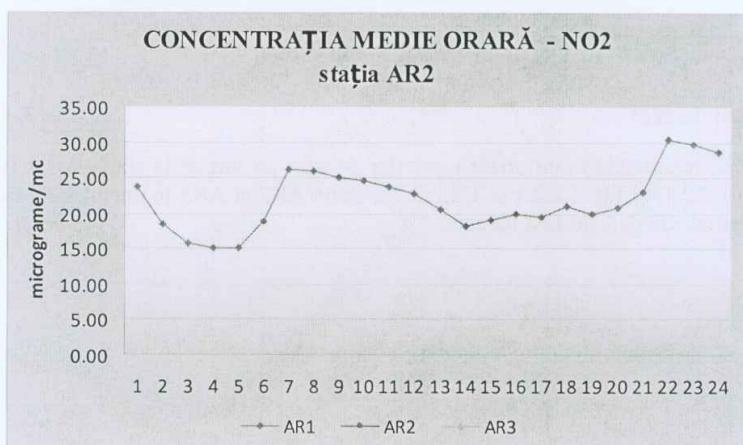


Fig.1.2.2.2.

În ceea ce privește captura de date la NOx aceasta este prezentată în tabelul 1.2.2.3.



Tabel 1.2.2.3. Captura date

Stație	Captură de date brute, %	Captură de date valide, %
AR-1	82.3	82.3
AR-2	82.3	-
AR-3	-	-

### 1.2.3. Ozon

Rezultatele monitorizării ozonului în municipiul Arad, (doar stația AR-2) în luna iulie, sunt prezentate în tabelul următor, 1.2.3.1:

Analizorul pentru O3 la stația AR1, în luna iulie 2015 a fost defect, nu a funcționat.

Tabel 1.2.3.1 Monitorizare ozon

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoarea maximă zilnică a mediei mobile pe 8 ore $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoare medie orară, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea minimă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei orare, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	AR-1	-	-	-	-
2	AR-2	105.90	80.25	5.03	150.05

Din datele prezentate în tabelul și graficul 1.2.3.1 se constată următoarele:

- valorile maxime ale mediilor orare înregistrate sunt mai mici decât pragul de informare de  $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$  și pragul de alertă de  $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- valoarea maximă zilnică ale mediilor mobile pe 8 ore a depășit valoarea țintă pentru protecția sănătății umane de  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$  pe o perioadă de 7 zile în cursul lunii iulie 2015.

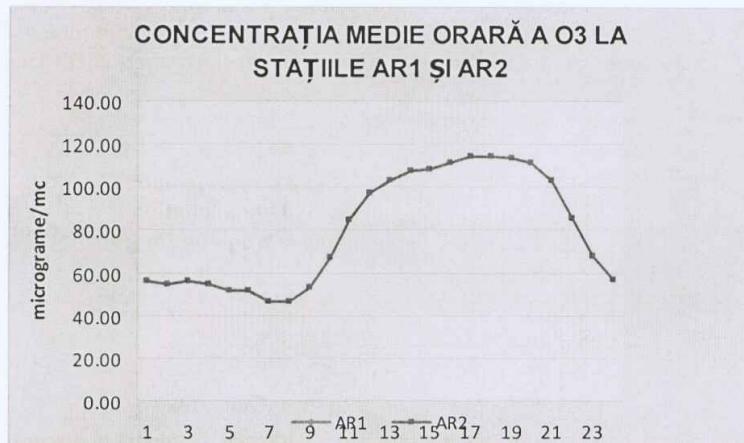


Fig. 1.2.3.1.  
Concentrația medie orară la O3 la stația AR2



7

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel/Fax. 0257. 280 996; 0257. 280 331; 0257. 284 767

Captura de date la acest indicator a fost conform tabelului 1.2.3.2.

Tabel 1.2.3.2. Captura date

Stație	Captură de date brute, %	Captură de date valide, %
AR-1	-	-
AR-2	82.9	82.7

#### 1.2.4. Pulberi în suspensie

La stația AR-1, de la începutul anului s-au semnalat 4 depășiri, a valorii limită zilnice, la măsurătorile gravimetrice.

Până în prezent, de la începutul anului, la stația AR1 s-au înregistrat 5 depășiri ale valorii limite zilnice (nefelometric), număr mai mic decât numărul maxim admis de legislația în vigoare (35), din care, în cursul lunii iulie s-au semnalat 0 depășiri la măsurătorile gravimetrice și 0 depășiri la cele nefelometriche.

Comparația între măsurătorile gravimetrice și cele nefelometriche este evidențiată în figura 1.2.4.1.

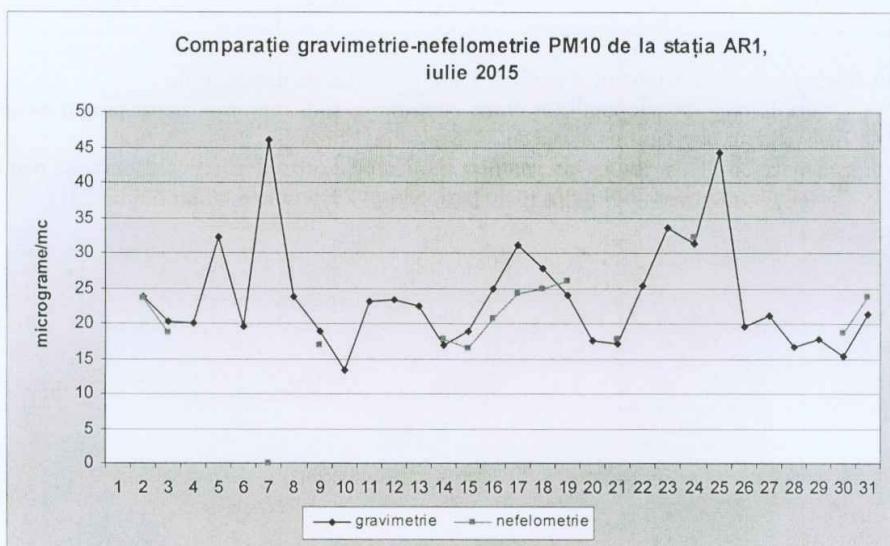


Fig. 1.2.4.1.

În cursul lunii iulie, la stația AR-2, analizorul de pulberi PM10 a funcționat continuu atât nefelometric cât și gravimetric. Nu a fost semnalată nici o depășire a valorii medii zilnice la măsurătorile nefelometriche și nici la măsurătorile gravimetrice, efectuate în laborator.

Până în prezent la stația AR2, de la începutul anului în curs, s-au înregistrat 2 depășiri ale valorii limite zilnice (nefelometric), iar la măsurătorile gravimetrice s-au semnalat, de asemenea un număr de o depășire, mai mic decât numărul maxim admis de legislația în vigoare (35),

În fig.1.2.4.2. se prezintă grafic, comparația între rezultatele obținute prin măsurători nefelometric și prin măsurători gravimetrice la PM10.



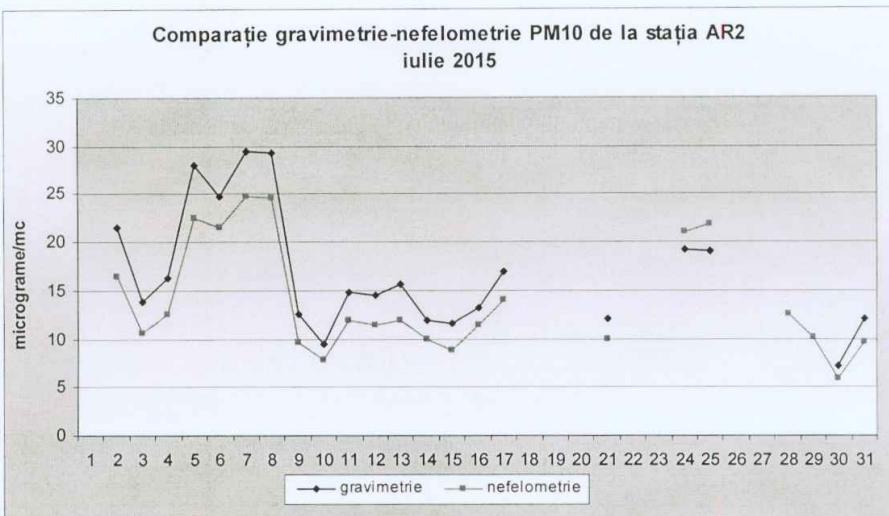


Fig. 1.2.4.2.

În luna iulie 2015, prelevatorul cu debit scăzut pentru PM 2,5 a funcționat doar jumătate de lună, iar măsurătorile gravimetrice sunt reprezentate în graficul de mai jos.

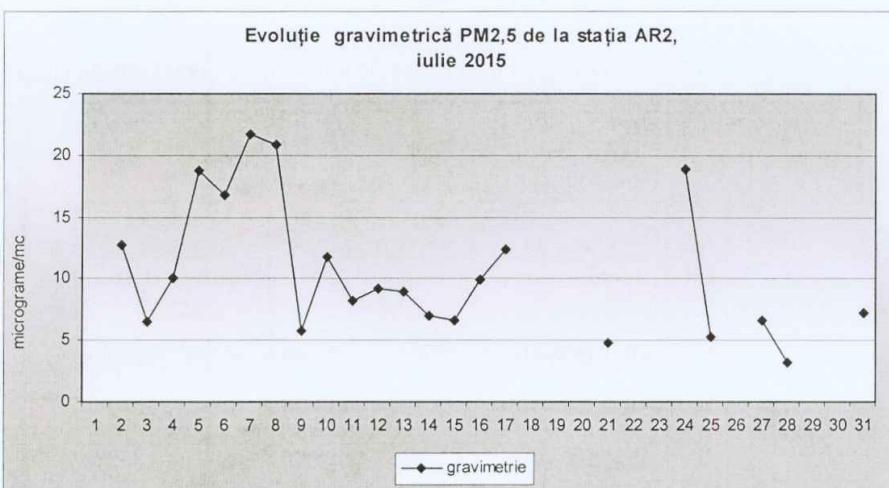


Fig. 1.2.4.3.

În cursul lunii iulie, la stația AR-3 analizorul de pulberi PM10 a funcționat aproximativ toată luna pe parte de gravimetrie, iar pe parte de nefelometrie a funcționat aproape continuu. S-au semnalat un număr de 2 depășiri la măsurătorile nefelometrice și un număr de 2 depășiri la măsurătorile gravimetrice de la începutul anului în curs, iar în luna iulie au fost 2 depășiri la analizele gravimetrice și 1 depășire la cele nefelometrice.

În fig.1.2.4.4. se prezintă grafic, comparația între rezultatele obținute prin măsurători nefelometrice și prin măsurători gravimetrice la PM10.



9

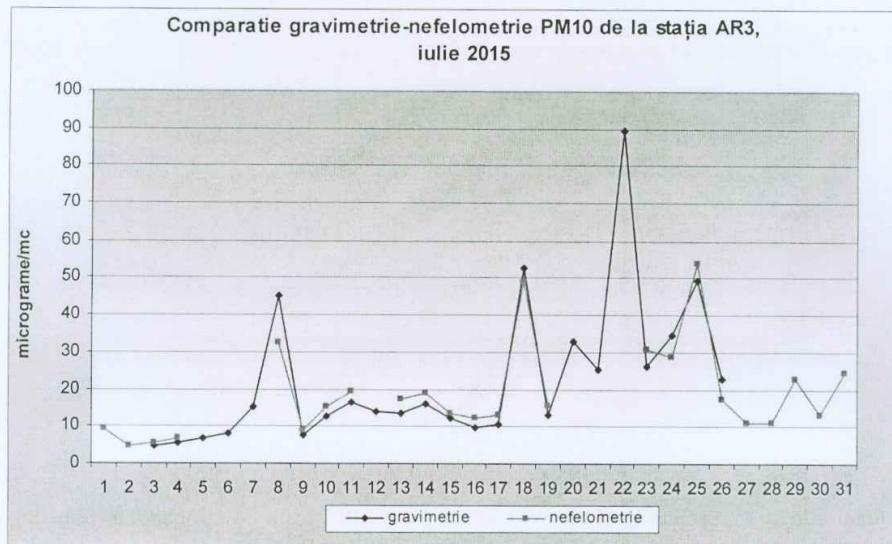


Fig. 1.2.4.4.

Sinteză rezultatelor măsurătorilor nefelometrice la cele trei stații sunt prezentate în tabelul 1.2.4.2.

Tabel 1.2.4.2. Monitorizare PM 10

Nr. crt.	Stația de monitorizare	Valoare medie zilnică $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Valoarea maximă a mediei zilnice, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	AR-1 (PM 10)	22.60	57.46
2	AR-2 (PM 10)	13.86	64.99
3	AR-3 (PM 10)	17.26	126.37

Captura de date la măsurătorile nefelometrice a fost conform tabelului 1.2.4.3.

Tabel 1.2.4.3. Captura de date

Stație	Captură de date brute, %	Captură de date valide, %
AR-1 (PM 10)	68.9	53.0
AR-2 (PM 10)	78.0	77.9
AR-3 (PM 10)	91.1	91.1



### 1.2.5. Benzen

În cursul lunii iulie 2015, analizorul de BTX a funcționat discontinuu la stația de monitorizare AR1, ca urmare, graficul aferent este prezentat mai jos.

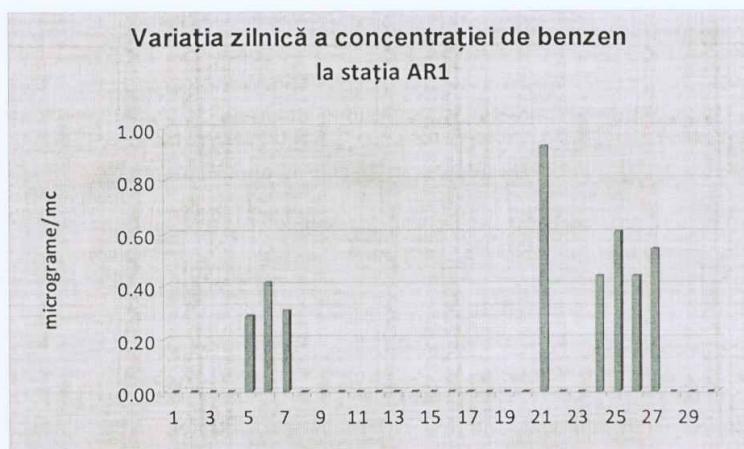


Fig 1.2.5.1.

### 1.3. Calitatea precipitațiilor

În cursul lunii iulie au fost două zile în care s-au semnalat cantități semnificative de precipitații, astfel încât să poată fi efectuate analize calitative.

Rezultatele obținute în urma analizării probelor recolțate, sunt evidențiate în tabelul 1.3.1.:

Tabel 1.3.1. Caracteristicile precipitațiilor

Poluant	UM	Valori măsurate
Aciditate (alcalinitate)	mE/l	61
Amoniu ( $\text{NH}_4^+$ ) din precipitații	mg/l	0.59
Cantitate de precipitații	l/m <sup>2</sup>	11.15
Conductivitate	$\mu\text{S}/\text{cm}$	32.5
pH	unități pH	6.35



## 2. Determinări ale nivelului de zgomot

Pentru a evalua impactul traficului rutier asupra mediului și implicit a factorului uman, se fac determinări de zgomot (cu un aparat Brüel&Kjær tip 2238D) în câteva intersecții aglomerate ale orașului, pe unele străzi intens circulate și în diverse parcuri din municipiul Arad.

Tabel 2.1 Determinările medii ale nivelului de zgomot

Nr. crt.	Zona	CMA db(A)	L ech. db(A)	MAX db(A)	MIN db(A)
1	Calea Iuliu Maniu	70	<b>69.9</b>	82.6	59.2
2	Intersecția Podgoria	70	<b>70.4</b>	80.5	56.9
3	P-ța UTA	70	<b>69.6</b>	81.0	49.7
4	Str. C. Brâncoveanu	65	<b>65.5</b>	81.2	46.7
5	P-ța Mihai Viteazul (Limită de incintă)	65	62.9	82.3	52.4
6	Str. Voinicilor – poștă	70	<b>70.9</b>	84.2	54.8
7	Centura Subcetate 1	70	<b>69.9</b>	82.8	54.7
8	Subcetate 2 – intersecție	70	<b>71.9</b>	88	53.7
9	Parcuri	65	<b>53.7</b>	67.6	43.6

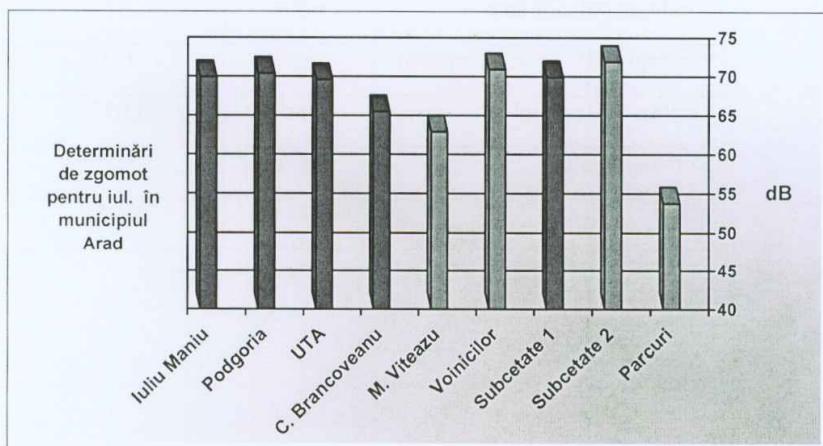


Fig. 2.1

Din datele prezentate, se constată că, în luna iulie, în afară de zona piata Mihai Viteazul și a parcurilor, în toate zonele monitorizate ale municipiului, valorile înregistrate depășesc sau sunt la limita maximă a valorii limitei admise. Specificăm faptul că, zonele în care s-a depășit valoarea limită admisă, sunt zone caracterizate în general de o afloare mare a traficului auto.



### **3. Determinări ale radioactivității**

Laboratorul de radioactivitatea mediului efectuează măsurători automate ale aerosolilor atmosferici, zilnic la ora 7.00 a.m. (respectiv ora 8.00 a.m. în sezonul rece) și la ora 13.00 p.m. respective ora 14.00 p.m. în sezonul rece).

De asemenea zilnic se analizează radioactivitatea depunerilor atmosferici colectate în colectorul existent în incinta APM Arad. Zilnic se analizează radioactivitatea apei de Mureș, prelevată din imediata apropiere a sediului agenției.

În luna iunie s-a analizat radioactivitatea unei probe de vegetație și respectiv sol prelevată de pe platforma de referință aflată în vecinătatea APM Arad.

Factor de mediu	Media	Minima	Maxima	Data max	Nivel atenționare	Observeații
Aerosoli, ora 7(8) (Bq/m <sup>3</sup> )	4.80 ± 0.10	1.55 ± 0.03	11.04 ± 0.22	2	10	
Aerosoli, ora 13(14) (Bq/m <sup>3</sup> )	1.42 ± 0.03	0.72 ± 0.02	2.99 ± 0.06	20	10	
Depuneri (Bq/m <sup>2</sup> zi)	2.65 ± 0.21	0.52 ± 0.14	30.61 ± 1.05	23	200	
Mureș (Bq/mc)	325.8 ± 49.9	189.7 ± 46.4	724.2 ± 61.75	25	2000	sediment
Vegetație ( Bq/Kg)	265.4 ± 19.2	145.8 ± 16.7	399.5 ± 22.3	16	-	
Sol (Bq/Kg)	411.3 ± 41.8	305.6 ± 39.2	481.5 ± 43.1	24	-	
Doza absorbită (microGy/h)	0.081	0.053	0.100	10	0,250	

### **4. Starea de calitate a apelor**

#### **4.1. Ape de suprafață**

##### **Râul Crișul Alb**

În conformitate cu adresa nr. 705/MEM/24.01.2012 din partea AN „Apele Române” ABA Crișuri, înregistrată la APM Arad cu nr. 971/24.01.2012, frecvența de monitorizare a corpurilor de apă cuprinse în manualul de operare al sistemului de monitoring pentru anul 2012 s-a redus, fiind semestrială.

##### **Râul Mureș**

În conformitate cu informarea, primită pe e-mail în data de 04.04.2012 din partea AN „Apele Române” AB Mureș, SGA Arad, ni se comunică faptul că, frecvența de monitorizare a corpurilor de apă cuprinse în manualul de operare al sistemului de monitoring pentru anul 2012 s-a redus, fiind trimestrială.

APM Arad, nu monitorizează calitatea apelor de suprafață din județ, cu excepția radioactivității mediului.



## **5. Gestionarea deșeurilor și chimicalelor**

### **Vehicule scoase din uz**

Colectarea și tratarea VSU se realizează prin 15 operatori economici.

### **Transport intern deșeuri periculoase**

S-a transmis către ANPM raportarea aferentă trimestrului II al anului 2015 privind transportul intern de deșeuri periculoase.

### **Transport intern deșeuri medicale periculoase**

La nivelul județului Arad transportul deșeurilor periculoase se realizează prin intermediul a 9 firme de transport autorizate din care o societate este autorizată pentru transportul deșeurilor medicale periculoase și eliminarea preliminară (sterilizarea) a deșeurilor medicale.

### **Baterii și acumulatori**

La nivelul județului Arad există 26 operatori economici autorizați pentru colectarea deșeurilor de baterii și acumulatori.

### **Aplicația SIM - VSU**

Se introduc în aplicația VSU dezvoltată în cadrul proiectului SIM datele privind colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz aferente anului 2014.

### **Aplicația SIM - Uleiuri**

Se introduc în aplicația Uleiuri dezvoltată în cadrul proiectului SIM datele privind uleiurile introduse pe teritoriul național, generarea și gestionarea uleiurilor uzate aferente anului 2013.

### **Baza de date DEEE**

Se introduc în baza anuală de date DEEE cantitățile de deșeuri provenite din echipamente electrice și electronice colectate/tratate de către operatorii economici de pe raza județului Arad în anul 2014.

### **Raportări/răspunsuri la solicitări: -**

#### **Alte documente sau materiale elaborate**

Aprobarea realizării transporturilor de deșeuri periculoase în județul Arad prin acordarea numărului unic de transport de către APM Arad pentru 41 formulare de transport deșeuri periculoase.

S-a completat capitolul IV și V din formularul de autorizare, conform adresei APM Arad nr. 2.745/19.03.2008, pentru 4 operatori economici.

#### **Aceiuni/activități desfășurate în perioada raportată**

S-au efectuat 6 controale comune cu Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații, la operatorii economici care desfășoară activități cu impact semnificativ asupra mediului.

S-a participat la 3 comisii de stabilire a bunurilor proprietatea statului, care urmează a fi comercializate sau distruse organizate de către Biroul Vamal de frontieră Curtici Zona Liberă (1 comisie) și Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad (2 comisii).

S-a emis un permis de aplicare pe terenul agricol a nămolului provenit din Stația de epurare a municipiului Arad (permisul de aplicare nr. 8/30.07.2015 beneficiar SC AGROGIL SRL - localitatea Șagu, jud. Arad).



## **7. Conservarea naturii și a diversității biologice**

În cursul lunii iulie 2015, în cadrul Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu, Domeniul ARII Protejate, s-au realizat următoarele:

**S-au emis 8 (opt) puncte de vedere** către Serviciul Avize, Acorduri, Autorizări, din cadrul A.P.M. Arad; punctele de vedere, identifică dacă, locația activității, care se supune, obligațiilor de mediu, se află pe raza ori în vecinătatea unei arii naturale protejate, declarată prin acte normative în vigoare și constituie un răspuns, la documentațiile înregistrate la sediul APM Arad.

### **S-au întocmit 6 raportări:**

Raport, privind activitatea lunară din cadrul compartimentului, către Serviciul Monitorizare și Laboratoare.

Raportare către A.N.P.M. referitoare la fișa județului.

Un nr. de 4 rapoarte derogare, specii protejate.

Operare bază de date IBIS.

Întocmire raport anual privind starea factorilor de mediu pe județul Arad capitolele sol, biodiversitate, păduri.

Analizare Plan de management pentru situl Natura 2000 Hunedoara Timișană.

### **Autorizații de mediu, pentru recoltare din flora și fauna județului Arad:**

În cursul lunii iulie 2015, s-au emis 10 (zece) Autorizații de mediu conform Ord 410/2008.

## **8. Poluări accidentale**

În cursul lunii iulie 2015, nu s-au produs poluari accidentale pe teritoriul județului Arad.

**Director Executiv**

Dana Monica Dănoiu



**Şef serviciu**

**Monitorizare și Laboratoare**

Nicoleta Luminița Jurj

**Întocmit**

Maria Zaha



15

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD**

Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel/Fax. 0257. 280 996; 0257. 280 331; 0257. 284 767